

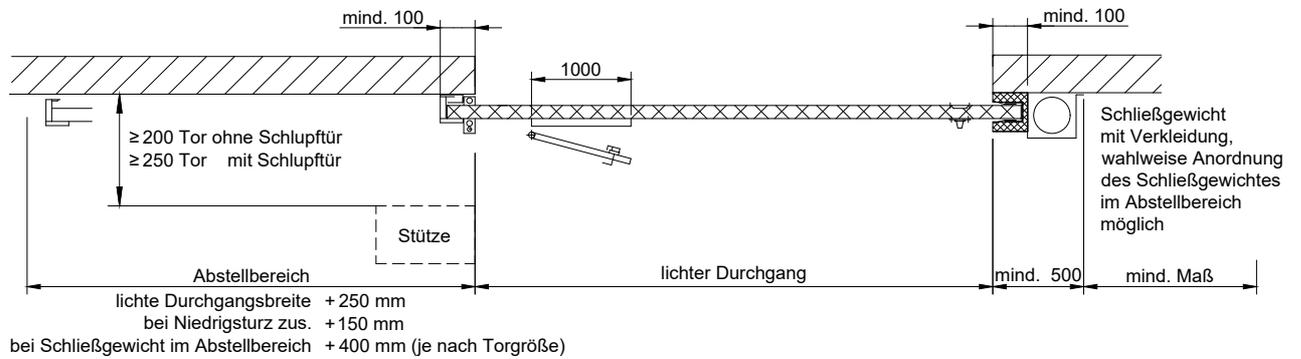


Zusatzausstattungen


Rauchschutz:	Mit Auflaufdichtungen in den Einlaufbereichen sowie Schleifdichtungen im Sturz- und Bodenbereich.
Verglasung:	F30 Brandschutzverglasung. Mindestfriesbreite je Paneelfeld 190 mm seitlich und oben, Sockel 1150 mm, jedoch max. 450 x 1100 mm.
Schlupftür:	Größe max. 1000 x 2000 mm (ohne Schwelle). Der Einbau einer Schlupftür darf erst ab einer Torbreite von 1500 mm und einer Torhöhe von 2100 mm erfolgen.
Edelstahl:	Material 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), Oberfläche walzblank oder gebürstet.

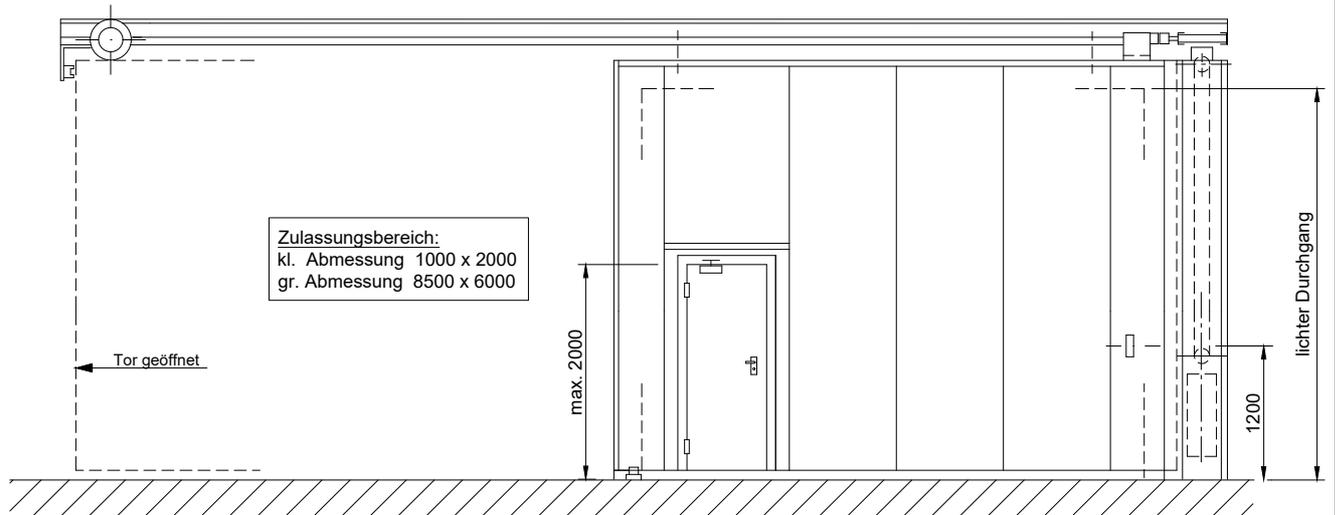


Normalsturz

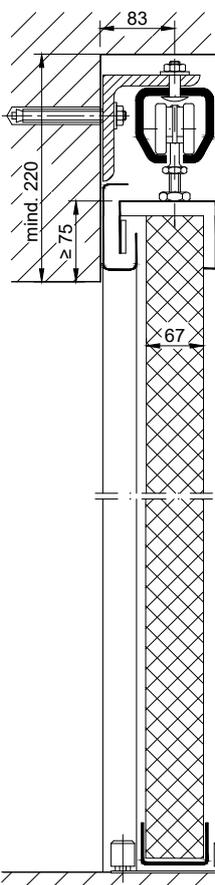





Sturzmontage

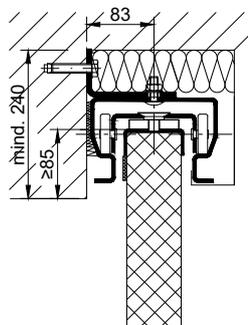

Deckenmontage

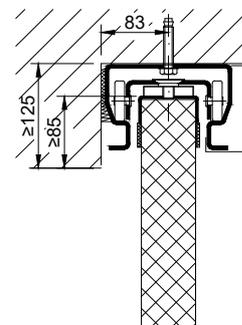

wahlweise rauchdicht

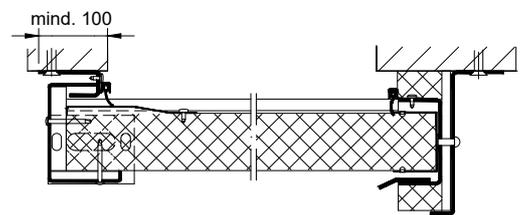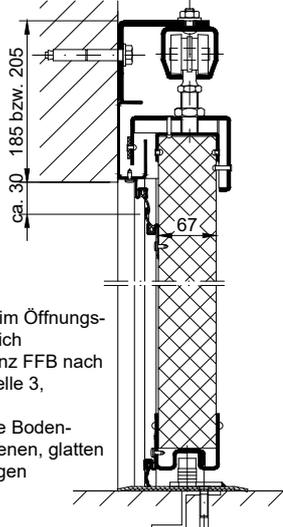

Bodenschwelle im Öffnungs- und Abstellbereich
 Ebenheitstoleranz FFB nach DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 4
 Wahlweise ohne Bodenschwelle bei ebenen, glatten Böden ohne Fugen

1.80.1_T30-1 ST

technische Änderungen vorbehalten - Stand 08/2024